

- Legende:
- Hydrant
 - Feuertür
 - Handkammer
 - Notausgang
 - Sanitätsraum
 - Wasser/Abwasser
 - 100V Netz
 - 400V Netz
 - Stufen, 400
 - Stufen, 450

Minimale Gangbreite bei Ausstellungen 2m
Minimale Haltepunkte sind in der Draufsicht nicht getrennt.
Angabe der zulässigen Deckenlast in Newton (1000 N = ca. 100 kg).

3. und 4. März 2021
in Karlsruhe

VGB-KONFERENZ

Instandhaltung in
Kraftwerken 2021
mit Fachausstellung

www.vgb.org

3 and 4 March 2021
in Karlsruhe/Germany


VGB CONFERENCE

Maintenance in
Power Plants 2021
with Technical Exhibition

www.vgb.org

Entwurf Ausstellung VGB Instandhaltungskonferenz 2021
(Änderungen vorbehalten) 12.10.2020 / AL - VGB

- # Frei
- # Reserviert
- # Verkauft

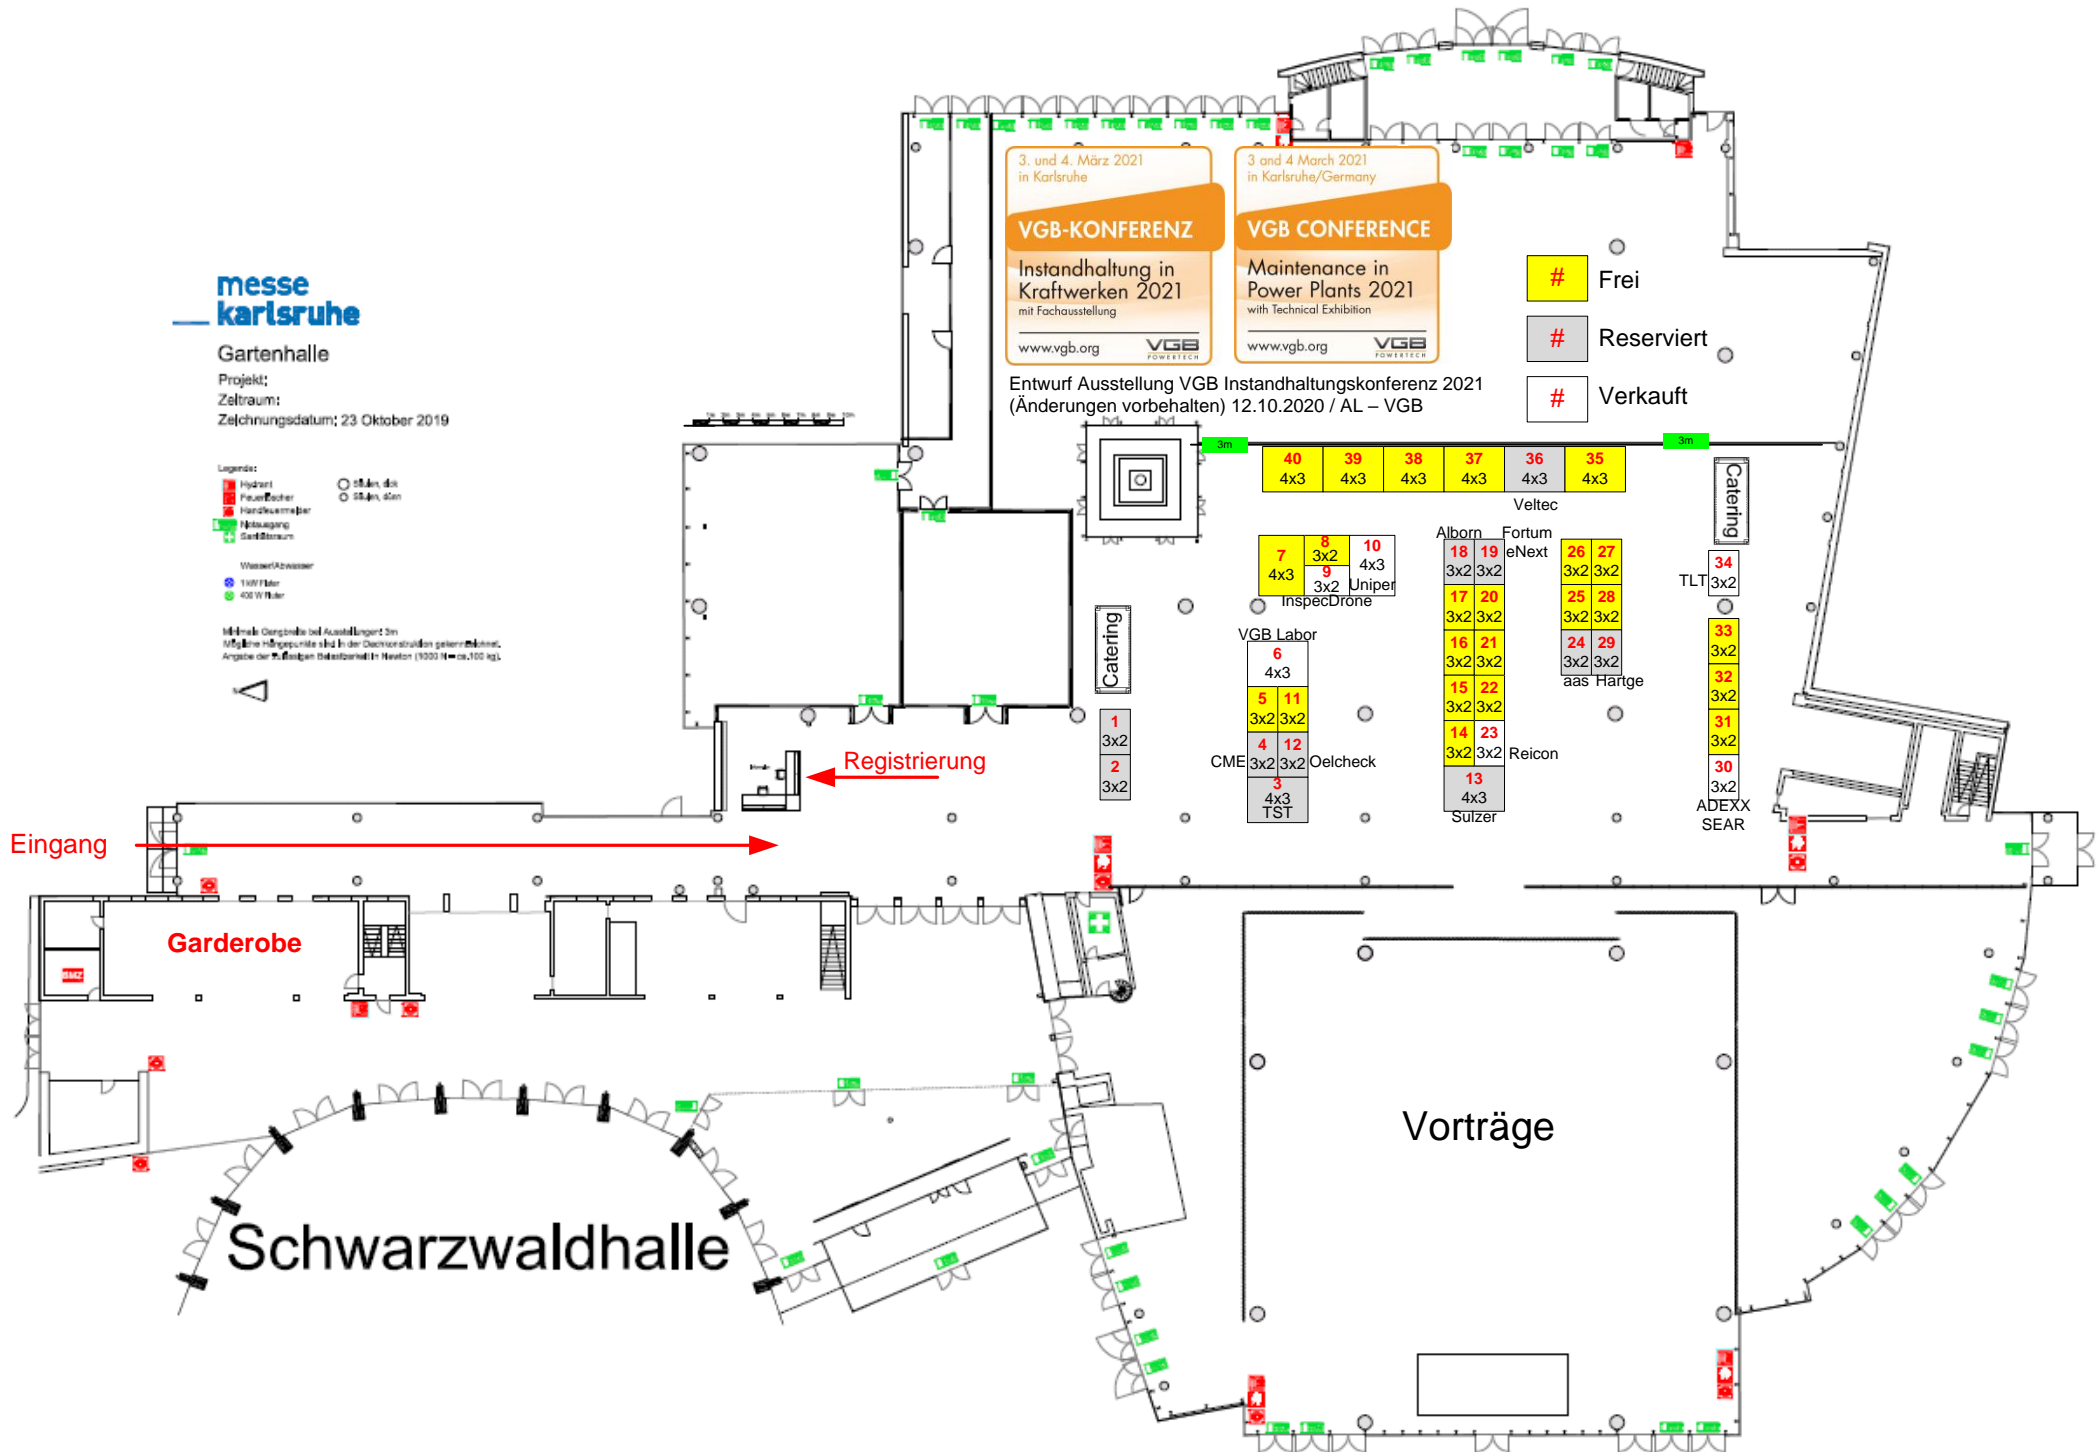

Eingang →

← **Registrierung**

Garderobe

Schwarzwaldhalle

Vorträge